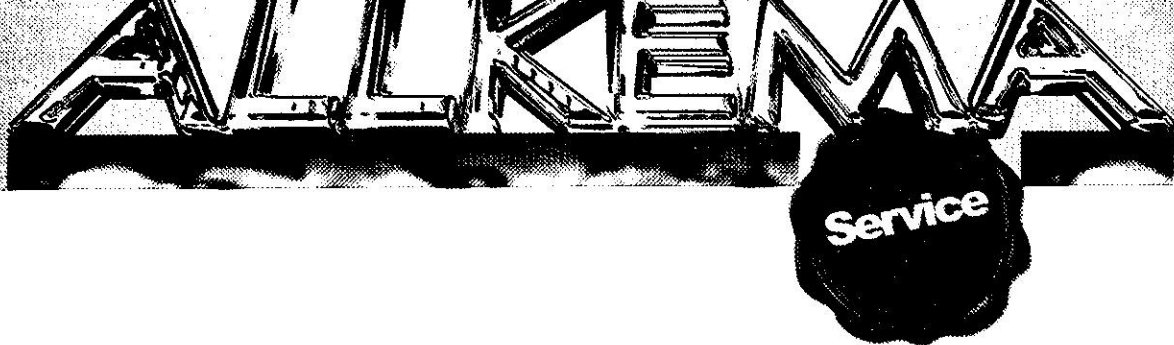


**Integrazione al Rapporto di prova n. AS01/191115**

Modugno, 09 febbraio 2016

ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA	
<i>Committente</i>	AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani
<i>Data prelievo</i>	11 novembre 2015
<i>Data Inizio Analisi</i>	11 novembre 2015
<i>Data Fine analisi</i>	17 novembre 2015
<i>Campionamento</i>	Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.
<i>Denominazione campione</i>	Acqua Pozzo spia S9
<i>Luogo di prelievo</i>	Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

GIUDIZIO

Sulla scorta dei valori dei parametri ricercati sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee.

Prof. Chim. Gaetano NUOVO

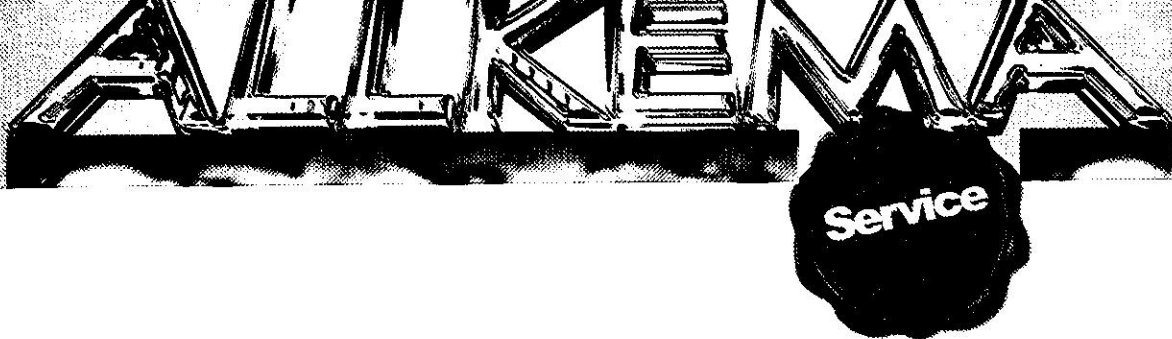
Allkema service srl

S.P. 1 Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno

Tel. +39 080 53 54 300

p.i. 07585040723 rea 568102

Pag. 1 di 1

**Integrazione al Rapporto di prova n. AS02/191115**

Modugno, 09 febbraio 2016

ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA	
<i>Committente</i>	AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani
<i>Data prelievo</i>	11 novembre 2015
<i>Data Inizio Analisi</i>	11 novembre 2015
<i>Data Fine analisi</i>	17 novembre 2015
<i>Campionamento</i>	Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.
<i>Denominazione campione</i>	Acqua Pozzo spia CB1
<i>Luogo di prelievo</i>	Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

GIUDIZIO

Sulla scorta dei valori dei parametri ricercati sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee.

Prof. Chim. Gaetano NUOVO**Allkema service srl**

S.P. 1 Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno
Tel. +39 080 53 54 300
p.i. 07585040723 rea 568102
www.allkema.it - info@allkemaservice.it

Pag. 1 di 1

**Integrazione al Rapporto di prova n. AS03/191115**

Modugno, 09 febbraio 2016

ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA	
<i>Committente</i>	AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani
<i>Data prelievo</i>	11 novembre 2015
<i>Data Inizio Analisi</i>	11 novembre 2015
<i>Data Fine analisi</i>	17 novembre 2015
<i>Campionamento</i>	Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.
<i>Denominazione campione</i>	Acqua Pozzo spia P6V
<i>Condizioni di prelievo</i>	Prelievo effettuato a ridotta portata per problematiche relative alla pompa di prelievo
<i>Luogo di prelievo</i>	Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

GIUDIZIO

Sulla scorta dei valori dei parametri ricercati sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee, ad eccezione dei parametri: **Nitriti, Arsenico, Ferro.**

Prof. Chim. Gaetano NUOVO

Allkema service srl

S.P. 1 Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno

Tel. +39 080 53 54 300

p.i. 07585040723 rea 568102

www.allkema.it - info@allkemaservice.it

Pag. 1 di 1

**Integrazione al Rapporto di prova n. AS04/191115**

Modugno, 09 febbraio 2016

ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA	
<i>Committente</i>	AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani
<i>Data prelievo</i>	11 novembre 2015
<i>Data Inizio Analisi</i>	11 novembre 2015
<i>Data Fine analisi</i>	17 novembre 2015
<i>Campionamento</i>	Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.
<i>Denominazione campione</i>	Acqua Pozzo spia P10V
<i>Luogo di prelievo</i>	Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

GIUDIZIO

Sulla scorta dei valori dei parametri ricercati sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee.

Prof. Chim. Gaetano NUOVO

Allkema service srl

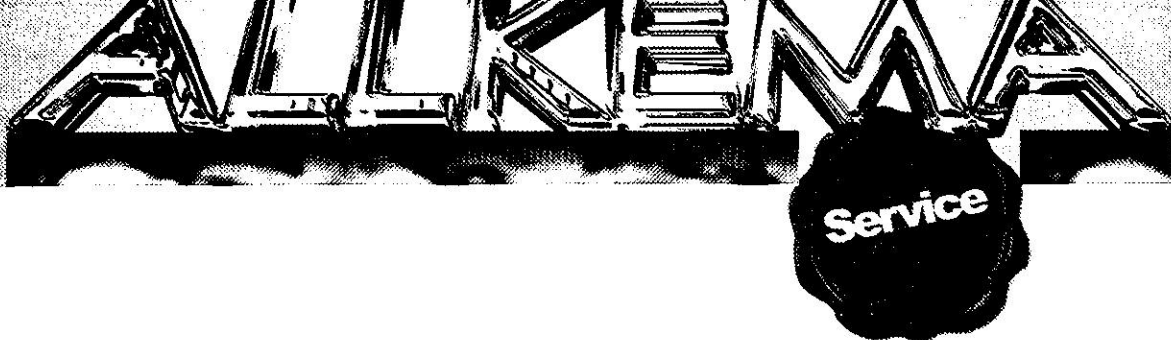
S.P. 1 Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno

Tel. +39 080 53 54 300

p.i. 07585040723 rea 568102

www.allkema.it - info@allkemaservice.it

Pag. 1 di 1

**Integrazione al Rapporto di prova n. AS05/191115**

Modugno, 09 febbraio 2016

ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA	
<i>Committente</i>	AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani
<i>Data prelievo</i>	11 novembre 2015
<i>Data Inizio Analisi</i>	11 novembre 2015
<i>Data Fine analisi</i>	17 novembre 2015
<i>Campionamento</i>	Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.
<i>Denominazione campione</i>	Acqua Pozzo spia P11V
<i>Luogo di prelievo</i>	Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

GIUDIZIO

Sulla scorta dei valori dei parametri ricercati sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee.

Prof. Chim. Gaetano NUOVO

Allkema service srl

S.P. 1 Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno
Tel. +39 080 53 54 300
p.i. 07585040723 rea 568102
www.allkema.it - info@allkemaservice.it

Pag. 1 di 1