


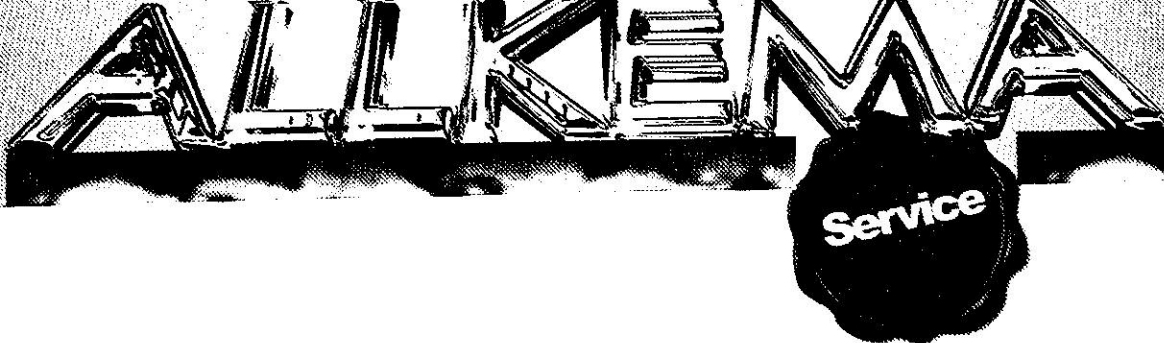

Rapporto di prova n. AS01/181215

Modugno, 18 dicembre 2015

ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA	
<i>Committente</i>	AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani
<i>Data prelievo</i>	07 dicembre 2015
<i>Data Inizio Analisi</i>	09 dicembre 2015
<i>Data Fine analisi</i>	18 dicembre 2015
<i>Campionamento</i>	Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.
<i>Denominazione campione</i>	Acqua Pozzo spia S9
<i>Luogo di prelievo</i>	Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA				
Parametro	U. M.	Valore rilevato	All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee	Metodica analitica
pH	u_pH	7	---	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilità	µS/cm	5.750	---	APAT CNR IRSA 2030 man 29 2003
Cloruri	mg/l	1.622,9	---	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fluoruri	mg/l	<0,2	1,5	
Nitriti	mg/l	<0,1	0,5	
Solfati	mg/l	166	250	
Nitrati	mg/l	40,9	---	
Ammoniaca	mg/l	<0,4	---	APAT CNR-IRSA 4030 A2 Man 29 2003
COD	mgO ₂ /l	<5	---	APAT CNR-IRSA 5180 Man 29 2003
TOC	mg/l	12,1	---	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
Durezza totale	°F	117,9	-	APAT CNR IRSA 2040 man 29 2003
Sodio	mg/l	1.087,9	-	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009
Calcio	mg/l	222,9	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
Magnesio	mg/l	151,3	-	
Potassio	mg/l	44,7	-	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009
Alluminio	µg/l	<6	200	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009 UNI
Antimonio	µg/l	<0,2	5	
Argento	µg/l	<4	10	
Arsenico	µg/l	0,3	10	

Allkema service srl

S.P. 1 Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno

Tel. +39 080 53 54 300

p.i. 07585040723 rea 568102


www.allkema.it - info@allkemaservice.it

Pag. 1 di 2

CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA				
Parametro	U. M.	Valore rilevato	All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee	Metodica analitica
Berillio	µg/l	<0,3	4	13657:2004 + UNI 11885:2009
Boro	µg/l	609,6	1000	
Cadmio	µg/l	<0,5	5	
Cobalto	µg/l	<3	50	
Cromo totale	µg/l	<5	50	
Cromo VI	µg/l	<0,02	5	APAT CNR IRSA 3150B2 Man 29 2003
Ferro	µg/l	<2	200	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009
Mercurio	µg/l	<0,1	1	APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003
Nichel	µg/l	<2	20	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009
Piombo	µg/l	<5	10	
Rame totale	µg/l	<3	1000	
Selenio	µg/l	<7	10	
Manganese	µg/l	<8	50	
Molibdeno	µg/l	<6	---	
Tallio	µg/l	<0,1	2	
Zinco	µg/l	138,2	3000	

Prof. Chim. Gaetano NUOVO



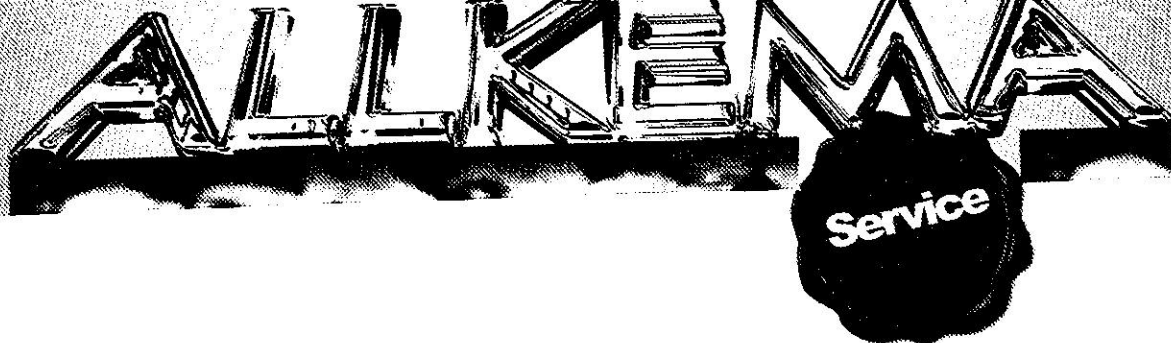

Rapporto di prova n. AS02/181215

Modugno, 18 dicembre 2015

ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA	
Committente	AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani
Data prelievo	09 dicembre 2015
Data Inizio Analisi	10 dicembre 2015
Data Fine analisi	18 dicembre 2015
Campionamento	Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.
Denominazione campione	Acqua Pozzo spia CB1
Luogo di prelievo	Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA				
Parametro	U. M.	Valore	All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee	Metodica analitica
pH	u_pH	6,7	---	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilità	µS/cm	5.870	---	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Cloruri	mg/l	1.619,3	---	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fluoruri	mg/l	<0,2	1,5	
Nitriti	mg/l	<0,1	0,5	
Solfati	mg/l	158,5	250	
Nitrati	mg/l	38	---	
Ammoniaca	mg/l	<0,4	---	APAT CNR-IRSA 4030 A2 Man 29 2003
COD	mgO ₂ /l	<5	---	APAT CNR-IRSA 5130 Man 29 2003
TOC	mg/l	12,4	---	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
Durezza totale	°F	119,4	-	APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003
Sodio	mg/l	1.074,6	-	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009
Calcio	mg/l	233,9	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
Magnesio	mg/l	148,1	-	
Potassio	mg/l	43,5	-	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009
Alluminio	µg/l	<6	200	UNI 11885:2009
Antimonio	µg/l	<0,2	5	APAT CNR IRSA 3060 B Man 29 2003
Argento	µg/l	<4	10	UNI 11885:2009
Arsenico	µg/l	<0,1	10	APAT CNR IRSA 3080 A Man 29 2003

Allkema service srl

S.P. 1 Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno
Tel. +39 080 53 54 300
p.f. 07585040723 rea 568102
www.allkema.it - info@allkemaservice.it


Pag. 1 di 2

CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA				
Parametro	U. M.	Valore	All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee	Metodica analitica
Berillio	µg/l	<0,3	4	UNI 11885:2009
Boro	µg/l	576,7	1000	
Cadmio	µg/l	<0,5	5	
Cobalto	µg/l	<3	50	
Cromo totale	µg/l	<5	50	
Cromo VI	µg/l	<0,02	5	APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003
Ferro	µg/l	<2	200	UNI 11885:2009
Mercurio	µg/l	<0,1	1	APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003
Nichel	µg/l	<2	20	UNI 11885:2009
Piombo	µg/l	<5	10	
Rame totale	µg/l	<3	1000	
Selenio	µg/l	<7	10	
Manganese	µg/l	14,1	50	
Molibdeno	µg/l	<6	---	
Tallio	µg/l	<0,1	2	APAT CNR IRSA 3290 B Man 29 2003
Zinco	µg/l	239,1	3000	UNI 11885:2009

Prof. Chim. Gaetano NUOVO

GASTANO NUOVO

ORDINE dei CHIMICI della PROV. di BARI
CHIMICO
- A397 -

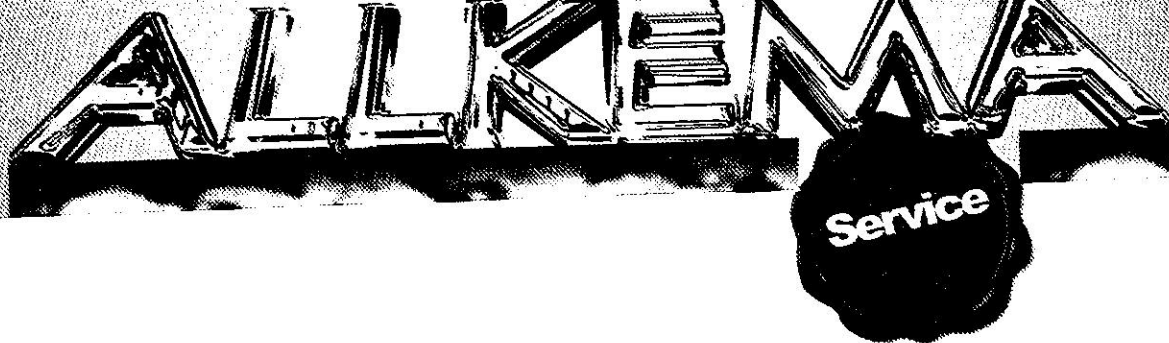

Rapporto di prova n. AS03/181215

Modugno, 18 dicembre 2015

ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA	
<i>Committente</i>	AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani
<i>Data prelievo</i>	07 dicembre 2015
<i>Data Inizio Analisi</i>	09 dicembre 2015
<i>Data Fine analisi</i>	18 dicembre 2015
<i>Campionamento</i>	Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.
<i>Denominazione campione</i>	Acqua Pozzo spia P6V
<i>Condizioni di prelievo</i>	Prelievo effettuato a ridotta portata per problematiche relative a pompa di prelievo.
<i>Luogo di prelievo</i>	Impianto scarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA				
Parametro	U. M.	Valore rilevato	All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee	Metodica analitica
pH	u_pH	7,2	---	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilità	µS/cm	4.200	---	APAT CNR IRSA 2030 man 29 2003
Cloruri	mg/l	876,6	---	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fluoruri	mg/l	<0,2	1,5	
Nitriti	mg/l	<0,1	0,5	
Solfati	mg/l	90	250	
Nitrati	mg/l	40,7	---	
Ammoniaca	mg/l	56,1	---	APAT CNR-IRSA 4030 A2 Man 29 2003
COD	mgO ₂ /l	177,6	---	APAT CNR-IRSA 5180 Man 29 2003
TOC	mg/l	72,9	---	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
Durezza totale	°F	90,8	-	APAT CNR IRSA 2040 man 29 2003
Sodio	mg/l	652,8	-	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009
Calcio	mg/l	219,4	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
Magnesio	mg/l	87,3	-	
Potassio	mg/l	64,9	-	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009
Alluminio	µg/l	<6	200	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009 UNI
Antimonio	µg/l	0,3	5	
Argento	µg/l	<4	10	

Allkema service srl

S.P. 1 Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno

Tel. +39 080 53 54 300

p.i. 07585040723 rea 568102


www.allkema.it - info@allkemaservice.it

Pag. 1 di 2

CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA				
Parametro	U. M.	Valore rilevato	All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee	Metodica analitica
Arsenico	µg/l	14,9	10	13657:2004 + UNI 11885:2009
Berillio	µg/l	<0,3	4	
Boro	µg/l	449,2	1000	
Cadmio	µg/l	<0,5	5	
Cobalto	µg/l	3,7	50	
Cromo totale	µg/l	10,7	50	
Cromo VI	µg/l	<0,02	5	APAT CNR IRSA 3150B2 Man 29 2003
Ferro	µg/l	187,4	200	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009
Mercurio	µg/l	<0,1	1	APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003
Nichel	µg/l	20,1	20	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009
Piombo	µg/l	<5	10	
Rame totale	µg/l	7,1	1000	
Selenio	µg/l	<7	10	
Manganese	µg/l	52,6	50	
Molibdeno	µg/l	<6	---	
Tallio	µg/l	<0,1	2	
Zinco	µg/l	<5	3000	

Prof. Chim. Gaetano NUOVO



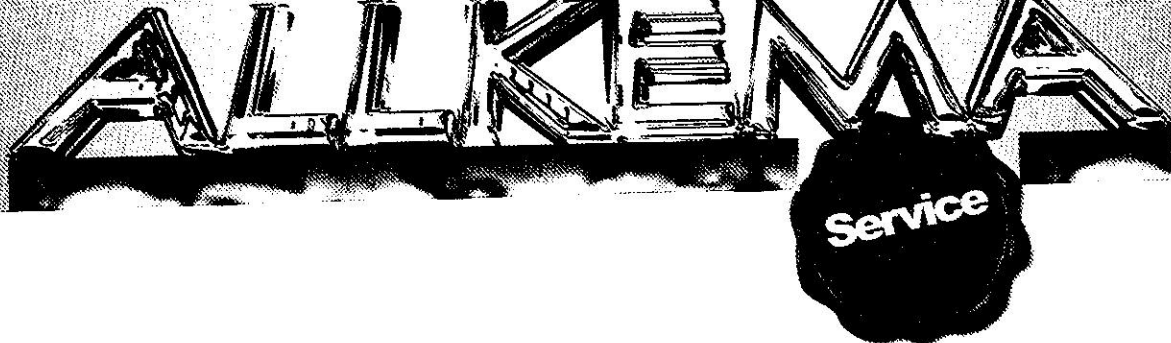

Rapporto di prova n. AS04/181215

Modugno, 18 dicembre 2015

ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA	
<i>Committente</i>	AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani
<i>Data prelievo</i>	07 dicembre 2015
<i>Data Inizio Analisi</i>	09 dicembre 2015
<i>Data Fine analisi</i>	18 dicembre 2015
<i>Campionamento</i>	Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.
<i>Denominazione campione</i>	Acqua Pozzo spia P10V
<i>Luogo di prelievo</i>	Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA				
Parametro	U. M.	Valore rilevato	All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee	Metodica analitica
pH	u_pH	6,8	---	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilità	µS/cm	4.960	---	APAT CNR IRSA 2030 man 29 2003
Cloruri	mg/l	1.504	---	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fluoruri	mg/l	<0,2	1,5	
Nitriti	mg/l	<0,1	0,5	
Solfati	mg/l	155,4	250	
Nitrati	mg/l	50,3	---	
Ammoniaca	mg/l	<0,4	---	APAT CNR-IRSA 4030 A2 Man 29 2003
COD	mgO ₂ /l	<5	---	APAT CNR-IRSA 5180 Man 29 2003
TOC	mg/l	12	---	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
Durezza totale	°F	100,5	-	APAT CNR IRSA 2040 man 29 2003
Sodio	mg/l	802,1	-	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009
Calcio	mg/l	202,5	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
Magnesio	mg/l	121,3	-	
Potassio	mg/l	39,2	-	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009
Alluminio	µg/l	<6	200	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009 UNI
Antimonio	µg/l	2,4	5	
Argento	µg/l	<4	10	
Arsenico	µg/l	0,3	10	

Allkema service srl

S.P. 1 Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno

Tel. +39 080 53 54 300

p.i. 07585040723 rea 568102


www.allkema.it - info@allkemaservice.it

pag. 1 di 2

CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA				
Parametro	U. M.	Valore rilevato	All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee	Metodica analitica
Berillio	µg/l	<0,3	4	13657:2004 + UNI 11885:2009
Boro	µg/l	467,2	1000	
Cadmio	µg/l	<0,5	5	
Cobalto	µg/l	<3	50	
Cromo totale	µg/l	<5	50	
Cromo VI	µg/l	<0,02	5	APAT CNR IRSA 3150B2 Man 29 2003
Ferro	µg/l	<2	200	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009
Mercurio	µg/l	<0,1	1	APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003
Nichel	µg/l	<2	20	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009
Piombo	µg/l	<5	10	
Rame totale	µg/l	10,3	1000	
Selenio	µg/l	<7	10	
Manganese	µg/l	<8	50	
Molibdeno	µg/l	<6	---	
Tallio	µg/l	<0,1	2	
Zinco	µg/l	<5	3000	

Prof. Chim. Gaetano NUOVO



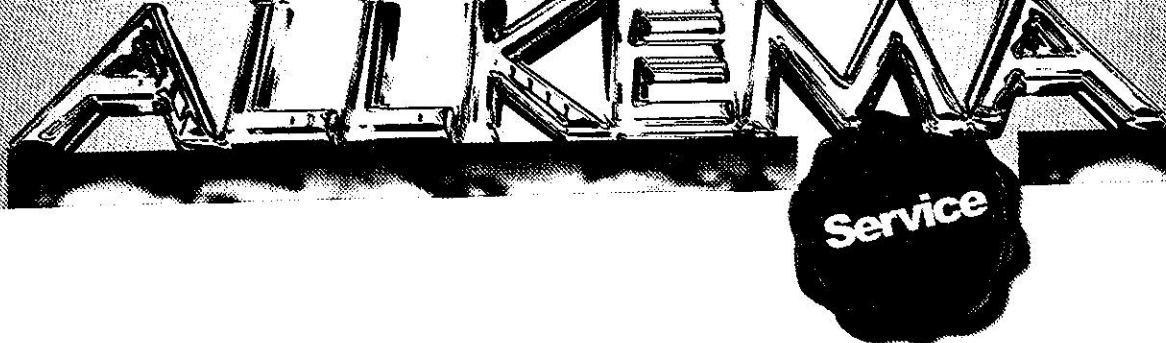

Rapporto di prova n. AS05/181215

Modugno, 18 dicembre 2015

ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA	
<i>Committente</i>	AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani
<i>Data prelievo</i>	07 dicembre 2015
<i>Data Inizio Analisi</i>	09 dicembre 2015
<i>Data Fine analisi</i>	18 dicembre 2015
<i>Campionamento</i>	Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.
<i>Denominazione campione</i>	Acqua Pozzo spia P11V
<i>Luogo di prelievo</i>	Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA				
Parametro	U. M.	Valore rilevato	All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee	Metodica analitica
pH	u_pH	6,9	---	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilità	µS/cm	5.190	---	APAT CNR IRSA 2030 man 29 2003
Cloruri	mg/l	1.517,4	---	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fluoruri	mg/l	<0,2	1,5	
Nitriti	mg/l	<0,1	0,5	
Solfati	mg/l	154,7	250	
Nitrati	mg/l	46,5	---	
Ammoniaca	mg/l	<0,4	---	APAT CNR-IRSA 4030 A2 Man 29 2003
COD	mgO ₂ /l	<5	---	APAT CNR-IRSA 5180 Man 29 2003
TOC	mg/l	11,7	---	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
Durezza totale	°F	111	-	APAT CNR IRSA 2040 man 29 2003
Sodio	mg/l	943,5	-	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009
Calcio	mg/l	219,8	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
Magnesio	mg/l	136	-	
Potassio	mg/l	40,3	-	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009
Alluminio	µg/l	<6	200	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009 UNI
Antimonio	µg/l	<0,2	5	
Argento	µg/l	<4	10	
Arsenico	µg/l	0,4	10	

Allkema service srl

S.P. 1-Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2-70026 Modugno
Tel. +39 080 53 54 300
p.i. 07585040723 rea 568102
www.allkema.it - info@allkemaservice.it

Pag. 1 di 2

CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA				
Parametro	U. M.	Valore rilevato	All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee	Metodica analitica
Berillio	µg/l	<0,3	4	13657:2004 + UNI 11885:2009
Boro	µg/l	516,1	1000	
Cadmio	µg/l	<0,5	5	
Cobalto	µg/l	<3	50	
Cromo totale	µg/l	<5	50	
Cromo VI	µg/l	<0,02	5	APAT CNR IRSA 3150B2 Man 29 2003
Ferro	µg/l	<2	200	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009
Mercurio	µg/l	<0,1	1	APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003
Nichel	µg/l	<2	20	UNI 13657:2004 + UNI 11885:2009
Piombo	µg/l	<5	10	
Rame totale	µg/l	<3	1000	
Selenio	µg/l	<7	10	
Manganese	µg/l	15,6	50	
Molibdeno	µg/l	<6	---	
Tallio	µg/l	<0,1	2	
Zinco	µg/l	<5	3000	

Prof. Chim. **Gaetano NUOVO**