



## Integrazione al Rapporto di prova n. AS01/130116

Modugno, 09 febbraio 2016

| ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Committente                             | AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani                        |
| Data prelievo                           | 22 dicembre 2015                                                   |
| Data Inizio Analisi                     | 28 dicembre 2015                                                   |
| Data Fine analisi                       | 13 gennaio 2016                                                    |
| Campionamento                           | Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.            |
| Denominazione campione                  | Acqua Pozzo spia S9                                                |
| Luogo di prelievo                       | Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato |

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

### GIUDIZIO

Sulla scorta dei valori dei parametri ricercati sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee.

Prof. Chim. Gaetano NUOVO



Allkema service srl

S.P. 1 Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno  
Tel. +39 080 53 54 300  
p.i. 07585040723 rea 568102  
info@allkemaservice.it

Pag. 1 di 1



## Integrazione al Rapporto di prova n. AS02/130116

Modugno, 09 febbraio 2016

| ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Committente                             | AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani                        |
| Data prelievo                           | 22 dicembre 2015                                                   |
| Data Inizio Analisi                     | 28 dicembre 2015                                                   |
| Data Fine analisi                       | 13 gennaio 2016                                                    |
| Campionamento                           | Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.            |
| Denominazione campione                  | Acqua Pozzo spia CB1                                               |
| Luogo di prelievo                       | Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato |

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

### GIUDIZIO

Sulla scorta dei valori dei parametri ricercati sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee.


Prof. Chim. **Gaetano NUOVO**



Allkema service srl

S.P. 1 Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno  
Tel. +39 080 53 54 300  
p.i. 07585040723 rea 568102  
www.allkema.it - info@allkemaservice.it

Pag. 1 di 1

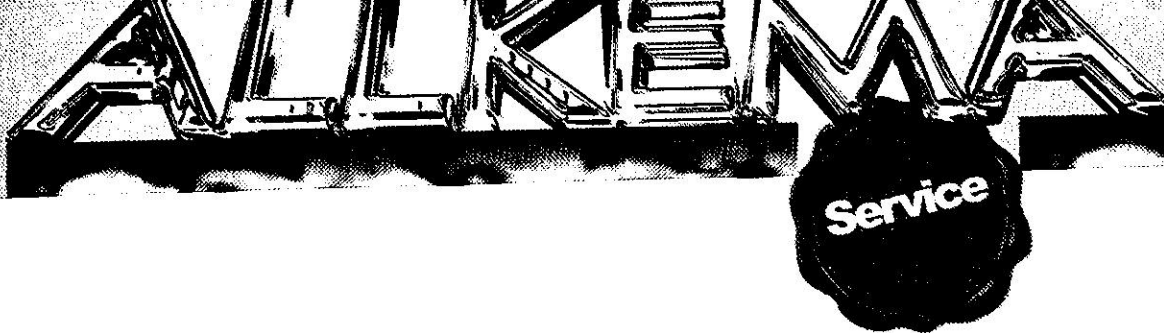

## Integrazione al Rapporto di prova n. AS03/130116

Modugno, 09 febbraio 2016

| ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA |                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Committente                             | AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani                                           |
| Data prelievo                           | 22 dicembre 2015                                                                      |
| Data Inizio Analisi                     | 28 dicembre 2015                                                                      |
| Data Fine analisi                       | 13 gennaio 2016                                                                       |
| Campionamento                           | Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.                               |
| Denominazione campione                  | Acqua Pozzo spia P6V                                                                  |
| Condizioni di prelievo                  | Prelievo effettuato a ridotta portata per problematiche relative a pompa di prelievo. |
| Luogo di prelievo                       | Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato                    |

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

### GIUDIZIO

Sulla scorta dei valori dei parametri ricercati sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee, ad eccezione dei parametri: **Arsenico, Ferro, Nichel.**

Prof. Chim. **Gaetano NUOVO**



Allkema service srl

S.P. 1 Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno  
Tel. +39 080 53 54 300  
p.i. 07585040723 rea 568102  
www.allkema.it - info@allkemaservice.it

Pag. 1 di 1



## Integrazione al Rapporto di prova n. AS04/130116

Modugno, 09 febbraio 2016

| ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Committente                             | AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani                        |
| Data prelievo                           | 22 dicembre 2015                                                   |
| Data Inizio Analisi                     | 28 dicembre 2015                                                   |
| Data Fine analisi                       | 13 gennaio 2016                                                    |
| Campionamento                           | Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.            |
| Denominazione campione                  | Acqua Pozzo spia P10V                                              |
| Luogo di prelievo                       | Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato |

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

### GIUDIZIO

Sulla scorta dei valori dei parametri ricercati sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee.


**Prof. Chim. Gaetano NUOVO**



Allkema service srl

S.P. 1 Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno  
Tel. +39 080 53 54 300  
p.i. 07585040723 rea 568102  
www.allkema.it - info@allkemaservice.it

Pag. 1 di 1

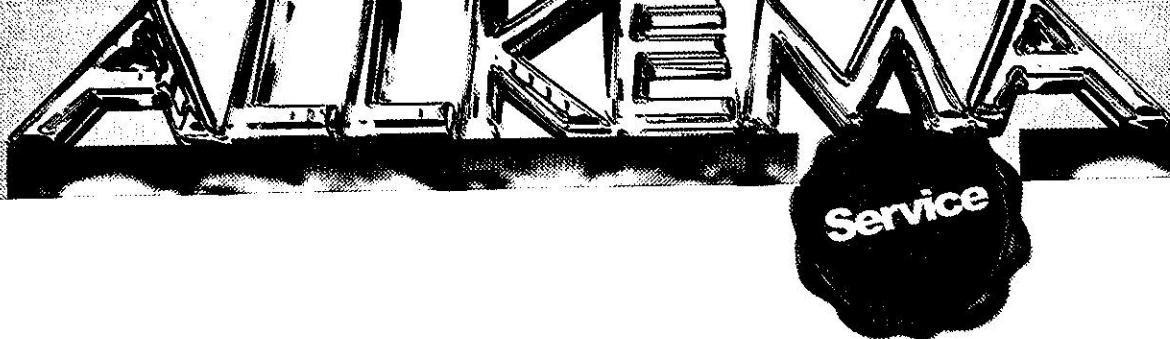

## Integrazione al Rapporto di prova n. AS05/130116

Modugno, 09 febbraio 2016

| ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Committente                             | AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani                        |
| Data prelievo                           | 22 dicembre 2015                                                   |
| Data Inizio Analisi                     | 28 dicembre 2015                                                   |
| Data Fine analisi                       | 13 gennaio 2016                                                    |
| Campionamento                           | Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.            |
| Denominazione campione                  | Acqua Pozzo spia P11V                                              |
| Luogo di prelievo                       | Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato |

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

| GIUDIZIO                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulla scorta dei valori dei parametri ricercati sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee. |

Prof. Chim. **Gaetano NUOVO**



Allkema service srl

S.P. 1 Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno  
Tel. +39 080 53 54 300  
p.i. 07585040723 rea 568102  
www.allkema.it - info@allkemaservice.it

Pag. 1 di 1