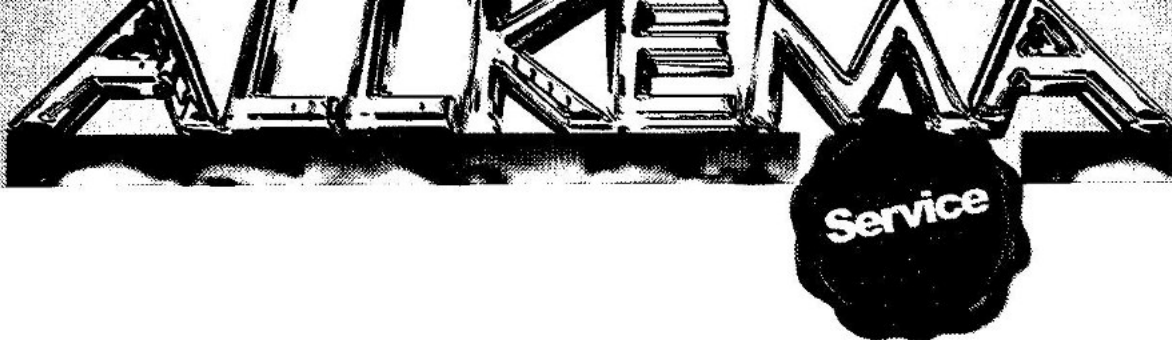


**Integrazione al Rapporto di prova n. AS01/210116**

Modugno, 09 febbraio 2016

ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA	
<i>Committente</i>	AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani
<i>Data prelievo</i>	07 gennaio 2016
<i>Data Inizio Analisi</i>	11 gennaio 2016
<i>Data Fine analisi</i>	21 gennaio 2016
<i>Campionamento</i>	Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.
<i>Denominazione campione</i>	Acqua Pozzo spia S9
<i>Luogo di prelievo</i>	Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

GIUDIZIO

Sulla scorta dei valori dei parametri ricercati sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee, ad eccezione dei parametri: **Solfati**.

Prof. Chim. Gaetano NUOVO

Allkema service srl

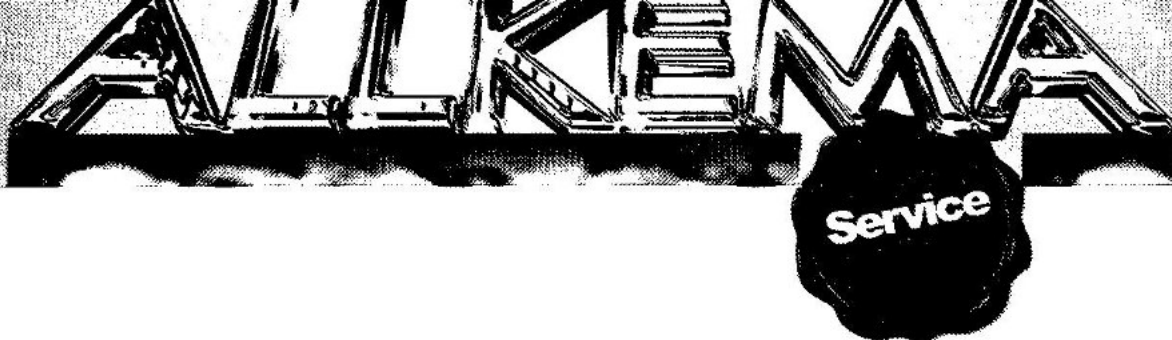
S.P. 1 Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno

Tel. +39 080 53 54 300

p.i. 07585040723 rea 568102

www.allkema.it - info@allkemaservice.it

Pag. 1 di 1

**Integrazione al Rapporto di prova n. AS02/210116**

Modugno, 09 febbraio 2016

ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA	
<i>Committente</i>	AMIU S.p.A. – Via Barletta, 161 70059 Trani
<i>Data prelievo</i>	07 gennaio 2016
<i>Data Inizio Analisi</i>	11 gennaio 2016
<i>Data Fine analisi</i>	21 gennaio 2016
<i>Campionamento</i>	Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.
<i>Denominazione campione</i>	Acqua Pozzo spia CB1
<i>Luogo di prelievo</i>	Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

GIUDIZIO

Sulla scorta dei valori dei parametri ricercati sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee, ad eccezione dei parametri: **Solfati**.

Prof. Chim. Gaetano NUOVO**Allkema service srl**

S.P. 1 Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno
Tel. +39 080 53 54 300
p.i. 07585040723 rea 568102
www.allkema.it - info@allkemaservice.it

Pag. 1 di 1

**Integrazione al Rapporto di prova n. AS03/210116**

Modugno, 09 febbraio 2016

ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA	
<i>Committente</i>	AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani
<i>Data prelievo</i>	07 gennaio 2016
<i>Data Inizio Analisi</i>	11 gennaio 2016
<i>Data Fine analisi</i>	21 gennaio 2016
<i>Campionamento</i>	Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.
<i>Denominazione campione</i>	Acqua Pozzo spia P6V
<i>Condizioni di prelievo</i>	Prelievo effettuato a ridotta portata per problematiche relative a pompa di prelievo.
<i>Luogo di prelievo</i>	Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

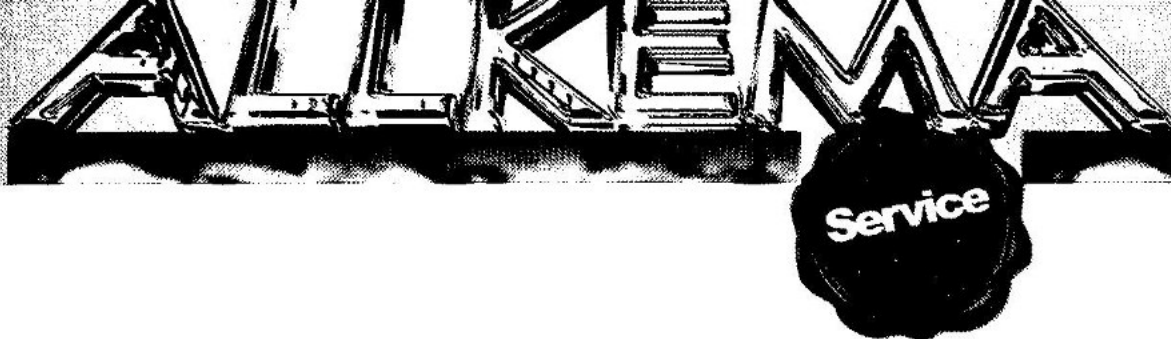
GIUDIZIO

Sulla scorta dei valori dei parametri ricercati sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee, ad eccezione dei parametri: **Solfati, Arsenico, Ferro, Nichel, Manganese.**

Prof. Chim. Gaetano NUOVO**Allkema service srl**

S.P. 1 Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno
Tel. +39 080 53 54 300
p.i. 07585040723 rea 568102
www.allkema.it - info@allkemaservice.it

Pag. 1 di 1

**Integrazione al Rapporto di prova n. AS04/210116**

Modugno, 09 febbraio 2016

ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA	
<i>Committente</i>	AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani
<i>Data prelievo</i>	07 gennaio 2016
<i>Data Inizio Analisi</i>	11 gennaio 2016
<i>Data Fine analisi</i>	21 gennaio 2016
<i>Campionamento</i>	Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.
<i>Denominazione campione</i>	Acqua Pozzo spia P10V
<i>Luogo di prelievo</i>	Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

GIUDIZIO

Sulla scorta dei valori dei parametri ricercati sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee, ad eccezione dei parametri: **Solfati**.

Prof. Chim. Gaetano NUOVO

Allkema service srl

S.P. 1 Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno
Tel. +39 080 53 54 300
p.i. 07585040723 rea 568102
www.allkema.it - info@allkemaservice.it

Pag. 1 di 1



Integrazione al Rapporto di prova n. AS05/210116

Modugno, 09 febbraio 2016

ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA	
Committente	AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani
Data prelievo	07 gennaio 2016
Data Inizio Analisi	11 gennaio 2016
Data Fine analisi	21 gennaio 2016
Campionamento	Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.
Denominazione campione	Acqua Pozzo spia P11V
Luogo di prelievo	Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

GIUDIZIO

Sulla scorta dei valori dei parametri ricercati sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee, ad eccezione dei parametri: **Solfati**.

Prof. Chim. **Gaetano NUOVO**



Allkema service srl

S.P. 1 Bari-Modugno, km 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno

Tel. +39 080 53 54 300

p.i. 07585040723 rea 568102

www.allkema.it - info@allkemaservice.it

Pag. 1 di 1