
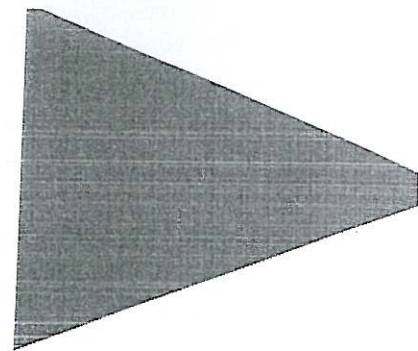


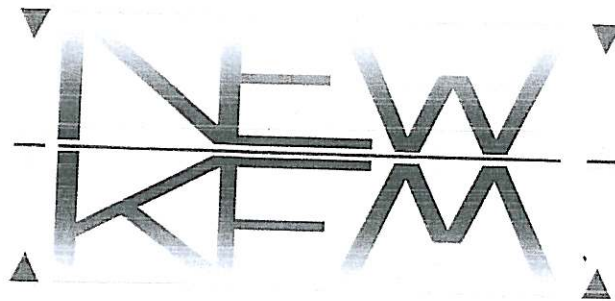

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**Integrazione al Rapporto di prova n. AS01/300816**

Modugno, 30 dicembre 2016

| ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Committente                             | AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 - 70059 Trani                      |
| Data prelievo                           | 05 agosto 2016                                                     |
| Data inizio analisi                     | 22 agosto 2016                                                     |
| Data fine analisi                       | 29 agosto 2016                                                     |
| Campionamento                           | Campione prelevato dal personale ALLKEMA Service s.r.l.            |
| Denominazione campione                  | Acqua Pozzo spia P2M                                               |
| Luogo di prelievo                       | Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato |

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore.

#### GIUDIZIO

Sulla scorta del valore del parametro ricercato (Nichel) sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso non è conforme ai limiti dall'Al.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee.

**Prof. Chim. Gaetano NUOVO**



NEW KEM srl


S. P. Bari-Modugno, Km. 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno



Tel. +39 080 53 54 300

Part. Iva: 07585040723 rea: 568102

www.newkem.it - info@newkem.it

Pag. 1 di 1



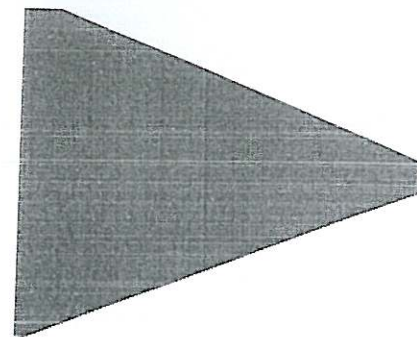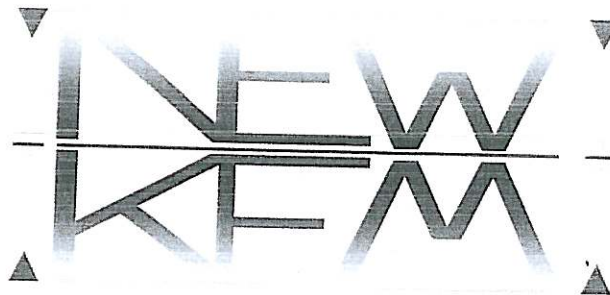

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**Integrazione al Rapporto di prova n. NK01/140916**

Modugno, 30 dicembre 2016

| ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Committente                             | AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani                        |
| Data prelievo                           | 08 settembre 2016                                                  |
| Data Inizio Analisi                     | 08 settembre 2016                                                  |
| Data Fine analisi                       | 14 settembre 2016                                                  |
| Campionamento                           | Campione prelevato dal personale NEW KEM s.r.l.                    |
| Denominazione campione                  | Acqua Pozzo spia P2M                                               |
| Luogo di prelievo                       | Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato |

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

**GIUDIZIO**


Sulla scorta del valore del parametro ricercato (Nichel) sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee.



Prof. Chim. Gaetano NUOVO

NEW KEM srl

S. P. Bari-Modugno, Km. 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno  
Tel. +39 080 53 54 300  
Part. Iva: 07585040723 rea: 568102  
www.newkem.it - info@newkem.it

Pag. 1 di 1



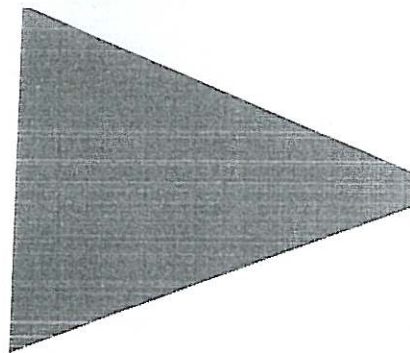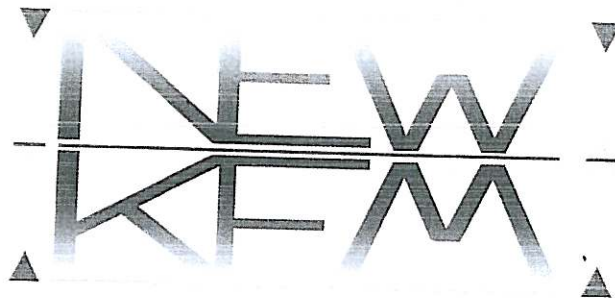

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**Integrazione al Rapporto di prova n. NK06/290916**

Modugno, 30 dicembre 2016

| ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Committente                             | AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 70059 Trani                        |
| Data prelievo                           | 22 settembre 2016                                                  |
| Data Inizio Analisi                     | 23 settembre 2016                                                  |
| Data Fine analisi                       | 29 settembre 2016                                                  |
| Campionamento                           | Campione prelevato dal personale NEW KEM s.r.l.                    |
| Denominazione campione                  | Acqua Pozzo spia P2M                                               |
| Luogo di prelievo                       | Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato |

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

**GIUDIZIO**

Sulla scorta del valore del parametro ricercato (Nichel) sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee.

**Prof. Chim. Gaetano NUOVO**



**NEW KEM srl**


S. P. Bari-Modugno, Km. 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno



Tel. +39 080 53 54 300

Part. Iva: 07585040723 rea: 568102

www.newkem.it - info@newkem.it

Pag. 1 di 1



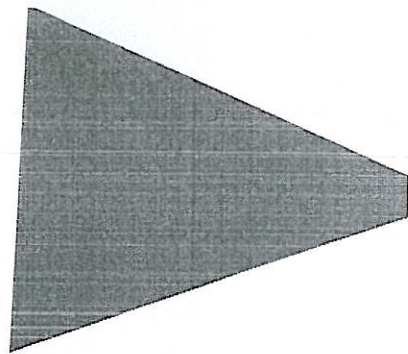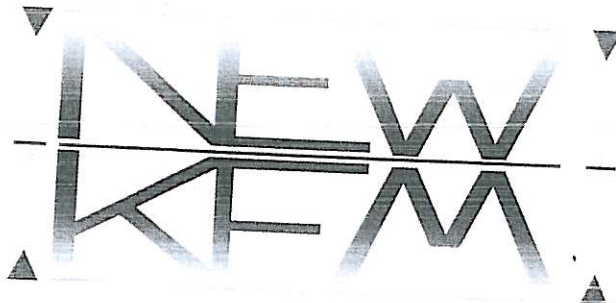

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**Integrazione al Rapporto di prova n. NK06/071016**

Modugno, 30 dicembre 2016

**ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA**

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Committente            | AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 - 70059 Trani                      |
| Data prelievo          | 05 ottobre 2016                                                    |
| Data inizio analisi    | 05 ottobre 2016                                                    |
| Data fine analisi      | 07 ottobre 2016                                                    |
| Campionamento          | Campione prelevato dal personale NEW KEM s.r.l.                    |
| Denominazione campione | Acqua Pozzo spia P2M                                               |
| Luogo di prelievo      | Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato |

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

**GIUDIZIO**

Sulla scorta del valore del parametro ricercato (Nichel) sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee.


**Prof. Chim. Gaetano NUOVO**





**NEW KEM srl**

S. P. Bari-Modugno, Km. 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno  
Tel. +39 080 53 54 300  
Part. Iva: 07585040723 rea: 568102  
www.newkem.it - info@newkem.it

Pag. 1 di 1



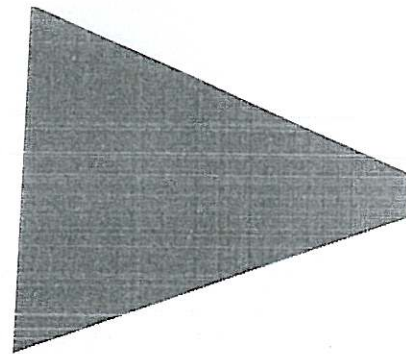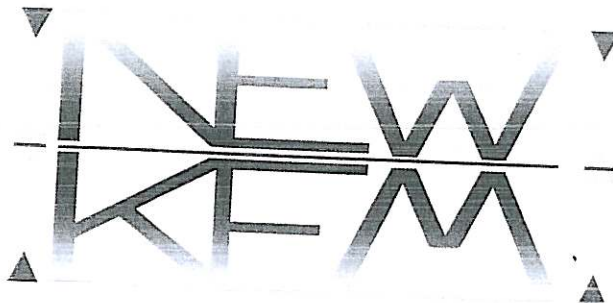

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**Integrazione al Rapporto di prova n. NK06/181116**

Modugno, 30 dicembre 2016

**ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA**

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <i>Committente</i>            | <b>AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 - 70059 Trani</b>               |
| <i>Data prelievo</i>          | 03 novembre 2016                                                   |
| <i>Data inizio analisi</i>    | 04 novembre 2016                                                   |
| <i>Data fine analisi</i>      | 18 novembre 2016                                                   |
| <i>Campionamento</i>          | Campione prelevato dal personale NEW KEM s.r.l.                    |
| <i>Denominazione campione</i> | <b>Acqua Pozzo spia P2M</b>                                        |
| <i>Luogo di prelievo</i>      | Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato |

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

**GIUDIZIO**

Sulla scorta del valore del parametro ricercato (Nichel) sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee.


**Prof. Chim. Gaetano NUOVO**




**NEW KEM srl**

S. P. Bari-Modugno, Km. 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno  
Tel. +39 080 53 54 300  
Part. Iva: 07585040723 rea: 568102  
www.newkem.it - info@newkem.it

Pag. 1 di 1



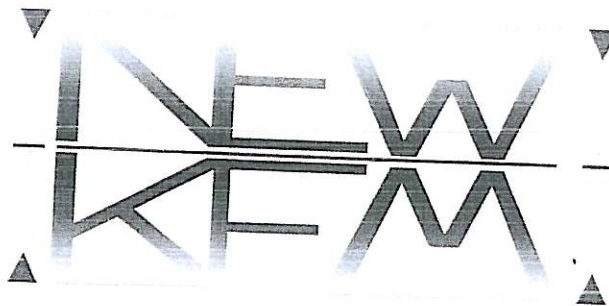

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**Integrazione al Rapporto di prova n. NK06/241116**

Modugno, 30 dicembre 2016

**ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA**

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <i>Committente</i>            | <b>AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 - 70059 Trani</b>               |
| <i>Data prelievo</i>          | 18 novembre 2016                                                   |
| <i>Data inizio analisi</i>    | 21 novembre 2016                                                   |
| <i>Data fine analisi</i>      | 24 novembre 2016                                                   |
| <i>Campionamento</i>          | Campione prelevato dal personale NEW KEM s.r.l.                    |
| <i>Denominazione campione</i> | <b>Acqua Pozzo spia P2M</b>                                        |
| <i>Luogo di prelievo</i>      | Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato |

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

**GIUDIZIO**

Sulla scorta del valore del parametro ricercato (Nichel) sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso è conforme ai limiti dall'Al.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee.



**Prof. Chim. Gaetano NUOVO**



**NEW KEM srl**

S. P. Bari-Modugno, Km. 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno  
Tel. +39 080 53 54 300  
Part. Iva: 07585040723 rea: 568102  
www.newkem.it - info@newkem.it

Pag. 1 di 1

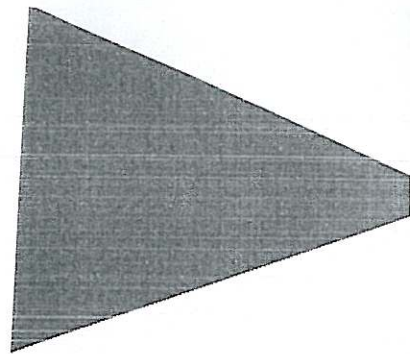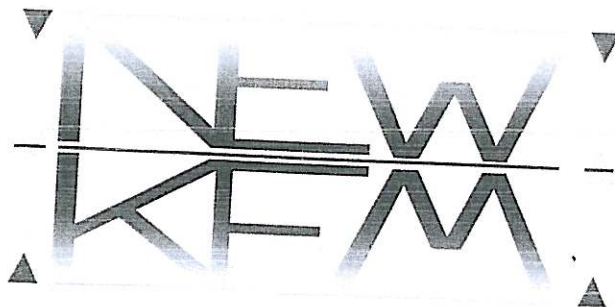

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**Integrazione al Rapporto di prova n. NK06/281216**

Modugno, 30 dicembre 2016

**ANALISI CHIMICA DI UN CAMPIONE DI ACQUA**

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Committente            | AMIU S.p.A. - Via Barletta, 161 - 70059 Trani                      |
| Data prelievo          | 02 dicembre 2016                                                   |
| Data inizio analisi    | 06 dicembre 2016                                                   |
| Data fine analisi      | 27 dicembre 2016                                                   |
| Campionamento          | Campione prelevato dal personale NEW KEM s.r.l.                    |
| Denominazione campione | Acqua Pozzo spia P2M                                               |
| Luogo di prelievo      | Impianto discarica Loc.tà "Puro Vecchio", S.P. 168 Barletta-Corato |

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Nessuna riproduzione parziale è consentita previa approvazione scritta da parte del laboratorio esecutore

**GIUDIZIO**

Sulla scorta del valore del parametro ricercato (Nichel) sul campione pervenuto in laboratorio, lo stesso non è conforme ai limiti dall'All.5 Titolo V, Parte IV Dlgs 152/06 acque sotterranee.

Prof. Chim. **Gaetano NUOVO**



**NEW KEM srl**

S. P. Bari-Modugno, Km. 0,800 comparto G capannone 2 - 70026 Modugno  
Tel. +39 080 53 54 300  
Part. Iva: 07585040723 rea: 568102  
www.newkem.it - info@newkem.it

