

*Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.*

Rapporto di prova n°: 18LA01126 del 19/02/2018

Spett.
AMIU S.p.A.
Via Barletta 161
76125 Trani (BT)

Dati relativi al campione

Categoria merceologica: **acqua di pozzo**

Campione dichiarato: **acqua di pozzo**

Etichetta campione: **Pozzo spia S9**

Descrizione sigillo: -

Lotto / scadenza: -

Data accettazione: **06/02/2018**

Numero di Accettazione: **18-000350**

Data e ora inizio analisi: **06/02/2018 09:00:00**

Data fine analisi: **15/02/2018**

Finalità delle analisi: **Caratterizzazione ai sensi dell' All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee**

Dati di campionamento

N° verbale di prelievo: **PM-1-06022018** Ora Prelievo: **09.00.00**

Data: **06/02/2018**

Campionamento a cura di: **personale tecnico del laboratorio**

Luogo: **Discarica per rifiuti non pericolosi - Contrada "Puro Vecchio" SP 168 - Barletta-Corato**

Modalità: **APAT CNR IRSA 1020 Man 29 2003**

Parametro

Metodo

U.M.

Risultato

Incertezza di misura

Limiti

pH

unità pH

6,99

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Conducibilità a 20°C

µS/cm

4570

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

* Durezza

F°

80,1

APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003

Il chimico
Dott. Luigi Lorusso
Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 18LA01126 del 19/02/2018

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 1 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

*Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.*

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Limiti
*COD ISO 15705: 2002	mg/l	< 15		
*Ammonio APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	< 0,05		
*T.O.C. APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003	mg/l	< 1		
*Alluminio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		200
*Antimonio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		5
*Argento UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		10
*Arsenico UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		10
*Berillio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		4
*Boro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	514		1000
*Cadmio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		5
*Cobalto UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		50
*Cromo Totale UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		50
*molibdeno UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		
*Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003	µg/l	< 0,1		5
*Ferro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	6,81		200
*Mercurio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5		1
*Nichel UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		20
*Piombo UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		10

Il chimico
Dott. Luigi Lorusso
Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 18LA01126 del 19/02/2018

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 2 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Limiti
* Rame UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		1000
* Selenio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 7		10
* Manganese UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 10		50
* Tallio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5		2
* Zinco UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	188		3000
* Calcio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	155		
* Magnesio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	100		
* Potassio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	35,7		
* Sodio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	660		
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,53		1,5
solforati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	294	±44	250
cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	2054		
nitrati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	86,1		
Nitriti (come NO ₂) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,1		0,5

(*): prova non accreditata da ACCREDIA

LOQ = limite di quantificazione - U.M.= unità di misura - NR = valore inferiore al LOQ - R%= Recupero percentuale

L'incertezza di misura indicata sul rapporto è: - incertezza estesa con fattore di copertura k=2 ad un livello di probabilità p=95% per le determinazioni chimiche - intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p=95% con fattore di copertura k=2 per le determinazioni microbiologiche I dati non sono corretti per il recupero. I risultati analitici contenuti nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione pervenuto in laboratorio che il committente, sotto la propria responsabilità, ha dichiarato essere corrispondente a quanto indicato nella descrizione. I giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.

Il chimico
Dott. Luigi Lorusso
Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 18LA01126 del 19/02/2018

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 3 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

*Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.*

Limiti: All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 Tabella 2- acque sotterranee

Pareri ed interpretazioni - non oggetto di accreditamento ACCREDIA:

Visto il documento "Manuali e Linee guida 52/2009 ISPRA : L'analisi di conformità con i valori limite di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura", si evince che un risultato può essere dichiarato non conforme solo se il valore detratto dell'incertezza estesa è superiore al limite di legge. Pertanto, il campione sottoposto a prova, per i parametri analizzati richiesti dal committente, è da ritenersi CONFORME, in quanto il risultato dell'analisi Solfati detratto dell'incertezza estesa così come i risultati di tutti gli altri analiti, sono inferiori ai limiti di legge All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee

Il campione in esame, relativamente ai parametri sottoposti a prova su richiesta del committente, NON rientra nei limiti normativi indicati per il/i parametro/i: solfati

Fine del rapporto di prova n° 18LA01126

Il chimico
Dott. Luigi Lorusso
Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 4 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.

Rapporto di prova n°: 18LA01125 del 19/02/2018

Spett.
AMIU S.p.A.
Via Barletta 161
76125 Trani (BT)

Dati relativi al campione

Categoria merceologica: **acqua di pozzo**

Campione dichiarato: **acqua di pozzo**

Etichetta campione: **Pozzo spia P2M**

Descrizione sigillo: -

Lotto / scadenza: -

Data accettazione: **06/02/2018**

Numero di Accettazione: **18-000350**

Data e ora inizio analisi: **06/02/2018 08:40:00**

Data fine analisi: **15/02/2018**

Finalità delle analisi: **Caratterizzazione ai sensi dell' All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee**

Dati di campionamento

N° verbale di prelievo: **PM-1-06022018** Ora Prelievo: **08.40.00**

Data: **06/02/2018**

Campionamento a cura di: **personale tecnico del laboratorio**

Luogo: **Discarica per rifiuti non pericolosi - Contrada "Puro Vecchio" SP 168 - Barletta-Corato**

Modalità: **APAT CNR IRSA 1020 Man 29 2003**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità pH	6,98	
Conducibilità a 20°C APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS/cm	4710	
*Durezza APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	F°	34,2	

Il chimico
Dott. Luigi Lorusso
Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 18LA01125 del 19/02/2018

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 1 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

*Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.*

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
* COD ISO 15705: 2002	mg/l	< 15	
* Ammonio APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	< 0,05	
* T.O.C. APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003	mg/l	< 1	
* Alluminio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	200
* Antimonio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	5
* Argento UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	10
* Arsenico UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	10
* Berillio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	4
* Boro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	99,1	1000
* Cadmio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	5
* Cobalto UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	50
* Cromo Totale UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	50
* Molibdeno UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	
* Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003	µg/l	< 0,1	5
* Ferro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	200
* Mercurio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5	1
* Nichel UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	17,6	20
* Piombo UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	10

Il chimico
Dott. Luigi Lorusso
Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 18LA01125 del 19/02/2018

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 2 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Arace Laboratori s.r.l.

Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
 Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
* Rame UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	1000
* Selenio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 7	10
* Manganese UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 10	50
* Tallio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5	2
* Zinco UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	6,34	3000
* Calcio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	77,6	
* Magnesio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	36,1	
* Potassio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	< 10	
* Sodio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	103	
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,47	1,5
solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	66,4	250
cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	282	
nitrati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	36,5	
Nitriti (come NO ₂) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,1	0,5

(*): prova non accreditata da ACCREDIA

LOQ = limite di quantificazione - U.M.= unità di misura - NR = valore inferiore al LOQ - R%= Recupero percentuale

Limiti: All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 Tabella 2- acque sotterranee

Pareri ed interpretazioni - non oggetto di accreditamento ACCREDIA:

Il campione sottoposto a prova, per i parametri chimico fisici analizzati, richiesti dal committente, risulta rientrante nei limiti previsti dall'All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee.

Il chimico
 Dott. Luigi Lorusso
 Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
 Responsabile del Laboratorio
 Dott.ssa Ersilia Arace
 Ordine dei Tecnologi Alimentari
 della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 18LA01125 del 19/02/2018

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 3 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.


Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Arace Laboratori s.r.l.

Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 amministrazione@a3lab.it , ordini@a3lab.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

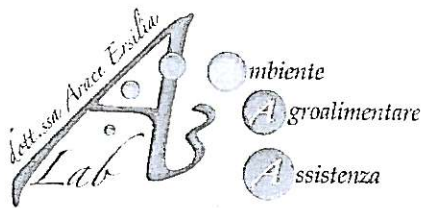

Arace Laboratori s.r.l.



LAB N°1305

MD-20-06
Rev. 0
del 24/08/2017

*Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.*

Il campione in esame, relativamente ai parametri sottoposti a prova su richiesta del committente, rientra nei limiti normativi indicati.
Fine del rapporto di prova n° 18LA01125

Il chimico
Dott. Luigi Lorusso
Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 4 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Arace Laboratori s.r.l.

Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 amministrazione@a3lab.it , ordini@a3lab.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
 Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.

Rapporto di prova n°: 18LA01124 del 19/02/2018

Spett.
AMIU S.p.A.
 Via Barletta 161
 76125 Trani (BT)

Dati relativi al campione

Categoria merceologica: **acqua di pozzo**

Campione dichiarato: **acqua di pozzo**

Etichetta campione: **Pozzo spia P11V**

Descrizione sigillo: -

Lotto / scadenza: -

Data accettazione: **06/02/2018**

Numero di Accettazione: **18-000350**

Data e ora inizio analisi: **06/02/2018 08:25:00**

Data fine analisi: **15/02/2018**

Finalità delle analisi: **Caratterizzazione ai sensi dell' All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee**

Dati di campionamento

N° verbale di prelievo: **PM-1-06022018** Ora Prelievo: **08.25.00**

Data: **06/02/2018**

Campionamento a cura di: **personale tecnico del laboratorio**

Luogo: **Discarica per rifiuti non pericolosi - Contrada "Puro Vecchio" SP 168 - Barletta-Corato**

Modalità: **APAT CNR IRSA 1020 Man 29 2003**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Limiti
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità pH	6,87		
Conducibilità a 20°C APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS/cm	4710		
* Durezza APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	F°	82,7		

Il chimico
 Dott. Luigi Lorusso
 Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
 Responsabile del Laboratorio
 Dott.ssa Ersilia Arace
 Ordine dei Tecnologi Alimentari
 della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 18LA01124 del 19/02/2018

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 1 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
 Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Limiti
* COD ISO 15705: 2002	mg/l	< 15		
* Ammonio APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	< 0,05		
* T.O.C. APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003	mg/l	< 1		
* Alluminio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		200
* Antimonio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		5
* Argento UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		10
* Arsenico UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		10
* Berillio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		4
* Boro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	447		1000
* Cadmio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		5
* Cobalto UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		50
* Cromo Totale UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		50
* molibdeno UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		
* Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003	µg/l	< 0,1		5
* Ferro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	8,65		200
* Mercurio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5		1
* Nichel UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		20
* Piombo UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		10

Il chimico
 Dott. Luigi Lorusso
 Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
 Responsabile del Laboratorio
 Dott.ssa Ersilia Arace
 Ordine dei Tecnologi Alimentari
 della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 18LA01124 del 19/02/2018

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 2 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Arace Laboratori s.r.l.

*Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
 Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.*

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Limiti
* Rame UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		1000
* Selenio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 7		10
* Manganese UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 10		50
* Tallio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5		2
* Zinco UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		3000
* Calcio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	167		
* Magnesio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	99,8		
* Potassio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	33,1		
* Sodio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	623		
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,47		1,5
solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	291	±44	250
cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1903		
nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	80,1		
Nitriti (come NO2) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,1		0,5

(*): prova non accreditata da ACCREDIA

LOQ = limite di quantificazione - U.M.= unità di misura - NR = valore inferiore al LOQ - R%= Recupero percentuale

L'incertezza di misura indicata sul rapporto è: - incertezza estesa con fattore di copertura k=2 ad un livello di probabilità p=95% per le determinazioni chimiche - intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p=95% con fattore di copertura k=2 per le determinazioni microbiologiche I dati non sono corretti per il recupero. I risultati analitici contenuti nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione pervenuto in laboratorio che il committente, sotto la propria responsabilità, ha dichiarato essere corrispondente a quanto indicato nella descrizione. I giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.

Il chimico
 Dott. Luigi Lorusso
 Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
 Responsabile del Laboratorio
 Dott.ssa Ersilia Arace
 Ordine dei Tecnologi Alimentari
 della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 18LA01124 del 19/02/2018

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 3 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Arace Laboratori s.r.l.

Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 amministrazione@a3lab.it , ordini@a3lab.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

*Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.*

Limiti: All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 Tabella 2- acque sotterranee

Pareri ed interpretazioni - non oggetto di accreditamento ACCREDIA:

Visto il documento "Manuali e Linee guida 52/2009 ISPRA : L'analisi di conformità con i valori limite di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura ", si evince che un risultato può essere dichiarato non conforme solo se il valore detratto dell'incertezza estesa è superiore al limite di legge. Pertanto, il campione sottoposto a prova, per i parametri analizzati richiesti dal committente, è da ritenersi CONFORME, in quanto il risultato dell'analita Solfati detratto dell'incertezza estesa così come i risultati di tutti gli altri analiti, sono inferiori ai limiti di legge All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee.

Il campione in esame, relativamente ai parametri sottoposti a prova su richiesta del committente, NON rientra nei limiti normativi indicati per il/i parametro/i: solfati

Fine del rapporto di prova n° 18LA01124

Il chimico
Dott. Luigi Lorusso
Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 4 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.

Rapporto di prova n°: 18LA01123 del 19/02/2018

Spett.
AMIU S.p.A.
Via Barletta 161
76125 Trani (BT)

Dati relativi al campione

Categoria merceologica: **acqua di pozzo**

Campione dichiarato: **acqua di pozzo**

Etichetta campione: **Pozzo spia P6V**

Descrizione sigillo: -

Lotto / scadenza: -

Data accettazione: **06/02/2018**

Numero di Accettazione: **18-000350**

Data e ora inizio analisi: **06/02/2018 08:10:00**

Data fine analisi: **15/02/2018**

Finalità delle analisi: **Caratterizzazione ai sensi dell' All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee**

Dati di campionamento

N° verbale di prelievo: **PM-1-06022018** Ora Prelievo: **08.10.00**

Data: **06/02/2018**

Campionamento a cura di: **personale tecnico del laboratorio**

Luogo: **Discarica per rifiuti non pericolosi - Contrada "Puro Vecchio" SP 168 - Barletta-Corato**

Modalità: **APAT CNR IRSA 1020 Man 29 2003**

Parametro

Metodo

U.M.

Risultato

Incertezza di misura

Limiti

pH

unità pH

6,92

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Conducibilità a 20°C

µS/cm

4720

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

* Durezza

F°

77,5

APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003

Il chimico
Dott. Luigi Lorusso
Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 18LA01123 del 19/02/2018

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 1 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
 Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Limiti
* COD <i>ISO 15705: 2002</i>	mg/l	< 15		
* Ammonio <i>APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0,05		
* T.O.C. <i>APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003</i>	mg/l	< 1		
* Alluminio <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 1		200
* Antimonio <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 1		5
* Argento <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 1		10
* Arsenico <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 1		10
* Berillio <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 1		4
* Boro <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	386		1000
* Cadmio <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 1		5
* Cobalto <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 1		50
* Cromo Totale <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 5		50
* molibdeno <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 5		
* Cromo esavalente <i>APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003</i>	µg/l	< 0,1		5
* Ferro <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	78,3		200
* Mercurio <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 0,5		1
* Nichel <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	3,44		20
* Piombo <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 5		10

Il chimico
 Dott. Luigi Lorusso
 Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
 Responsabile del Laboratorio
 Dott.ssa Ersilia Arace
 Ordine dei Tecnologi Alimentari
 della Regione Puglia n° 88

segue Rapporto di prova n°: 18LA01123 del 19/02/2018

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 2 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Arace Laboratori s.r.l.

Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Limiti
* Rame UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		1000
* Selenio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 7		10
* Manganese UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	21,7		50
* Tallio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5		2
* Zinco UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		3000
* Calcio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	162		
* Magnesio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	89,9		
* Potassio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	29,8		
* Sodio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	538		
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,46		1,5
solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	253	±38	250
cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1678		
nitrati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	88,9		
Nitriti (come NO ₂) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,1		0,5

(*): prova non accreditata da ACCREDIA

LOQ = limite di quantificazione - U.M.= unità di misura - NR = valore inferiore al LOQ - R%= Recupero percentuale

L'incertezza di misura indicata sul rapporto è: - incertezza estesa con fattore di copertura k=2 ad un livello di probabilità p=95% per le determinazioni chimiche - intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p=95% con fattore di copertura k=2 per le determinazioni microbiologiche I dati non sono corretti per il recupero. I risultati analitici contenuti nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione pervenuto in laboratorio che il committente, sotto la propria responsabilità, ha dichiarato essere corrispondente a quanto indicato nella descrizione. I giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.

Il chimico
Dott. Luigi Lorusso
Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 18LA01123 del 19/02/2018

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente


Pagina 3 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

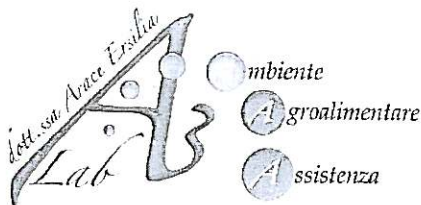

Arace Laboratori s.r.l.



LAB N° 1305

MD-20-06
Rev. 0
del 24/08/2017

*Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.*

Limiti: All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 Tabella 2- acque sotterranee

Pareri ed interpretazioni - non oggetto di accreditamento ACCREDIA:

Visto il documento "Manuali e Linee guida 52/2009 ISPRA : L'analisi di conformità con i valori limite di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura", si evince che un risultato può essere dichiarato non conforme solo se il valore detratto dell'incertezza estesa è superiore al limite di legge. Pertanto, il campione sottoposto a prova, per i parametri analizzati richiesti dal committente, è da ritenersi CONFORME, in quanto il risultato dell'analisi Solfati detratto dell'incertezza estesa così come i risultati di tutti gli altri analiti, sono inferiori ai limiti di legge All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee.

Il campione in esame, relativamente ai parametri sottoposti a prova su richiesta del committente, NON rientra nei limiti normativi indicati per il/i parametro/i: solfati

Fine del rapporto di prova n° 18LA01123

Il chimico
Dott. Luigi Lorusso
Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 4 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Arace Laboratori s.r.l.

Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 amministrazione@a3lab.it, ordini@a3lab.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

*Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.*

Rapporto di prova n°: 18LA01122 del 19/02/2018

Spett.
AMIU S.p.A.
Via Barletta 161
76125 Trani (BT)

Dati relativi al campione

Categoria merceologica: **acqua di pozzo**

Campione dichiarato: **acqua di pozzo**

Etichetta campione: **Pozzo spia P10V**

Descrizione sigillo: -

Lotto / scadenza: -

Data accettazione: **06/02/2018**

Numero di Accettazione: **18-000350**

Data e ora inizio analisi: **06/02/2018 07:55:00**

Data fine analisi: **15/02/2018**

Finalità delle analisi: **Caratterizzazione ai sensi dell' All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee**

Dati di campionamento

N° verbale di prelievo: **PM-1-06022018** Ora Prelievo: **07.55.00**

Data: **06/02/2018**

Campionamento a cura di: **personale tecnico del laboratorio**

Luogo: **Discarica per rifiuti non pericolosi - Contrada "Puro Vecchio" SP 168 - Barletta-Corato**

Modalità: **APAT CNR IRSA 1020 Man 29 2003**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità pH	6,91	
Conducibilità a 20°C APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS/cm	4660	
*Durezza APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	F°	73,8	

Il chimico
Dott. Luigi Lorusso
Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 18LA01122 del 19/02/2018

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 1 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
 Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
* COD ISO 15705: 2002	mg/l	< 15	
* Ammonio APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	< 0,05	
* T.O.C. APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003	mg/l	< 1	
* Alluminio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	200
* Antimonio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	5
* Argento UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	10
* Arsenico UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	10
* Berillio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	4
* Boro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	403	1000
* Cadmio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	5
* Cobalto UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	50
* Cromo Totale UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	50
* molibdeno UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	
* Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003	µg/l	< 0,1	5
* Ferro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	7,96	200
* Mercurio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5	1
* Nichel UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	20
* Piombo UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	10

Il chimico
 Dott. Luigi Lorusso
 Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
 Responsabile del Laboratorio
 Dott.ssa Ersilia Arace
 Ordine dei Tecnologi Alimentari
 della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 18LA01122 del 19/02/2018

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 2 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Arace Laboratori s.r.l.

Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
* Rame UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	1000
* Selenio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 7	10
* Manganese UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 10	50
* Tallio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5	2
* Zinco UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	3000
* Calcio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	153	
* Magnesio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	86,4	
* Potassio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	29,0	
* Sodio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	514	
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,47	1,5
solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	244	250
cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1786	
nitrati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	81,6	
Nitriti (come NO ₂) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,1	0,5

(*): prova non accreditata da ACCREDIA

LOQ = limite di quantificazione - U.M.= unità di misura - NR = valore inferiore al LOQ - R%= Recupero percentuale

Limiti: All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 Tabella 2- acque sotterranee

Pareri ed interpretazioni - non oggetto di accreditamento ACCREDIA:

Il campione sottoposto a prova, per i parametri chimico fisici analizzati, richiesti dal committente, risulta rientrante nei limiti previsti dall'All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee.

Il chimico
Dott. Luigi Lorusso
Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 18LA01122 del 19/02/2018

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente


Pagina 3 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

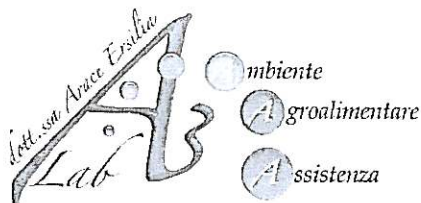

Arace Laboratori s.r.l.



LAB N°1305

MD-20-06
Rev. 0
del 24/08/2017

*Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.*

Il campione in esame, relativamente ai parametri sottoposti a prova su richiesta del committente, rientra nei limiti normativi indicati.
Fine del rapporto di prova n° 18LA01122

Il chimico
Dott. Luigi Lorusso
Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 4 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.

Rapporto di prova n°: 18LA01121 del 19/02/2018

Spett.
AMIU S.p.A.
Via Barletta 161
76125 Trani (BT)

Dati relativi al campione

Categoria merceologica: **acqua di pozzo**

Campione dichiarato: **acqua di pozzo**

Etichetta campione: **Pozzo spia CB01**

Descrizione sigillo: -

Lotto / scadenza: -

Data accettazione: **06/02/2018**

Numero di Accettazione: **18-000350**

Data e ora inizio analisi: **06/02/2018 07:40:00**

Data fine analisi: **15/02/2018**

Finalità delle analisi: **Caratterizzazione ai sensi dell' All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee**

Dati di campionamento

N° verbale di prelievo: **PM-1-06022018** Ora Prelievo: **07.40.00**

Data: **06/02/2018**

Campionamento a cura di: **personale tecnico del laboratorio**

Luogo: **Discarica per rifiuti non pericolosi - Contrada "Puro Vecchio" SP 168 - Barletta-Corato**

Modalità: **APAT CNR IRSA 1020 Man 29 2003**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Limiti
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità pH	6,87		
Conducibilità a 20°C APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS/cm	4680		
* Durezza APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	F°	85,6		

Il chimico
Dott. Luigi Lorusso
Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 18LA01121 del 19/02/2018

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 1 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

*Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
 Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.*

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Limiti
* COD ISO 15705: 2002	mg/l	< 15		
* Ammonio APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	< 0,05		
* T.O.C. APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003	mg/l	< 1		
* Alluminio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		200
* Antimonio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		5
* Argento UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		10
* Arsenico UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		10
* Berillio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		4
* Boro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	495		1000
* Cadmio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		5
* Cobalto UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		50
* Cromo Totale UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		50
* Molibdeno UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		
* Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003	µg/l	< 0,1		5
* Ferro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	128		200
* Mercurio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5		1
* Nichel UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		20
* Piombo UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		10

Il chimico
 Dott. Luigi Lorusso
 Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
 Responsabile del Laboratorio
 Dott.ssa Ersilia Arace
 Ordine dei Tecnologi Alimentari
 della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 18LA01121 del 19/02/2018

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 2 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Limiti
* Rame UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		1000
* Selenio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 7		10
* Manganese UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	15,5		50
* Tallio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5		2
* Zinco UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	136		3000
* Calcio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	170		
* Magnesio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	105		
* Potassio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	33,8		
* Sodio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	672		
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,49		1,5
solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	283	±42	250
cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	2051		
nitrati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	55,3		
Nitriti (come NO ₂) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,1		0,5

(*): prova non accreditata da ACCREDIA

LOQ = limite di quantificazione - U.M.= unità di misura - NR = valore inferiore al LOQ - R%= Recupero percentuale

L'incertezza di misura indicata sul rapporto è: - incertezza estesa con fattore di copertura k=2 ad un livello di probabilità p=95% per le determinazioni chimiche - intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p=95% con fattore di copertura k=2 per le determinazioni microbiologiche I dati non sono corretti per il recupero. I risultati analitici contenuti nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione pervenuto in laboratorio che il committente, sotto la propria responsabilità, ha dichiarato essere corrispondente a quanto indicato nella descrizione. I giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.

Il chimico
Dott. Luigi Lorusso
Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 18LA01121 del 19/02/2018

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 3 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

*Iscrizione Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
Sede Operativa di San Severo: Albo Regione Puglia, n° di inserimento 53P, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29/09/09.*

Limiti: All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 Tabella 2- acque sotterranee

Pareri ed interpretazioni - non oggetto di accreditamento ACCREDIA:

Visto il documento "Manuali e Linee guida 52/2009 ISPRA : L'analisi di conformità con i valori limite di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura", si evince che un risultato può essere dichiarato non conforme solo se il valore detratto dell'incertezza estesa è superiore al limite di legge. Pertanto, il campione sottoposto a prova, per i parametri analizzati richiesti dal committente, è da ritenersi CONFORME, in quanto il risultato dell'analita Solfati detratto dell'incertezza estesa così come i risultati di tutti gli altri analiti, sono inferiori ai limiti di legge All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee.

Il campione in esame, relativamente ai parametri sottoposti a prova su richiesta del committente, NON rientra nei limiti normativi indicati per il/i parametro/i: solfati

Fine del rapporto di prova n° 18LA01121

Il chimico
Dott. Luigi Lorusso
Ordine dei chimici di Foggia n° 10

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 4 di 4

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni in conformità alla normativa di settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.